


Info electra.

Hierbij aanvullende informatie over de electra.

Wat zit er, wat moeten de huurders zelf aanleggen en wat is de capaciteit?

1 wat zit er:

- Door Kinetisch Noord is een hoofdleidingnet aangelegd vanaf de centrale installatieruimte bij de zuidgevel naar de hoofdvoedingskasten onder de roostervloeren.
- Op de tekening van de 1^e verdieping staat aangegeven waar deze kasten zitten.

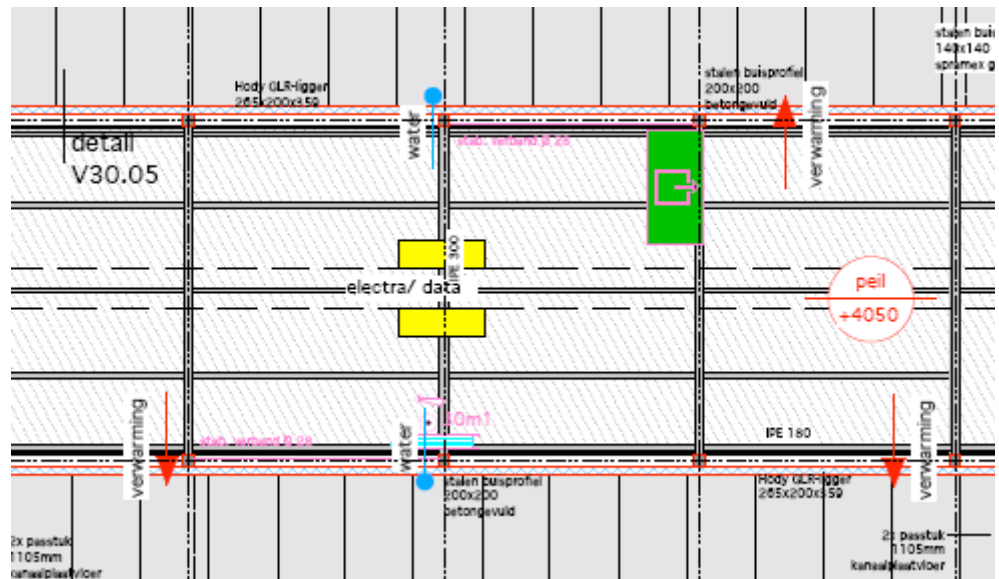

- De gele blokjes geven de plek van een hoofdvoedingskast aan.
- Per blok (van 2 verdiepingen) is er 1 kast. De meterstand wordt centraal per kast (dus per blok van 2 verdiepingen) bijgehouden.

2 wat moeten de huurders zelf aanleggen:

- Vanaf de hoofdvoedingkast kan men een kabel van 5 x 6mm² naar de eigen ruimte aanleggen en aansluiten op een eigen groepenkast (minimaal 2 groepen, maximaal 3) met aardlekschakelaar. Kabel en groepenkast proberen we gezamenlijk in te kopen.
- Vanaf deze groepenkast kan men naar behoeven leidingen/kabels aanleggen naar stopcontacten en lichtpunten.

3 capaciteit installatie

- Standaard is er per unit 1 x 25 ampere. De maximale capaciteit per aansluiting is 3 x 25 ampere (krachtstroom)
- Bij het afbouwplan altijd aangeven wat je wilt gaan aanleggen en hoeveel apparaten je wilt aansluiten.
- Op die manier wordt voorkomen dat de installatie overbelast wordt. Heb je speciale energiewensen meldt dit dan vooraf dan kan er gekeken worden of dit past.
- Is je installatie gereed meldt dit dan bij Beheer zodat, na controle van de installatie, er stroom op gezet kan worden.

Pas op: onder de roostervloeren is ook een apart leidingnet aangebracht voor de noodverlichting in de hal. Uiteraard mag hier niets aan vastgemaakt cq gekoppeld worden!